


ATS

操作手冊 **WS1-CI**砂濾




設定 1


同時按 NEXT 和 DOWN 3秒進口
第一階段1.軟化或砂濾設定

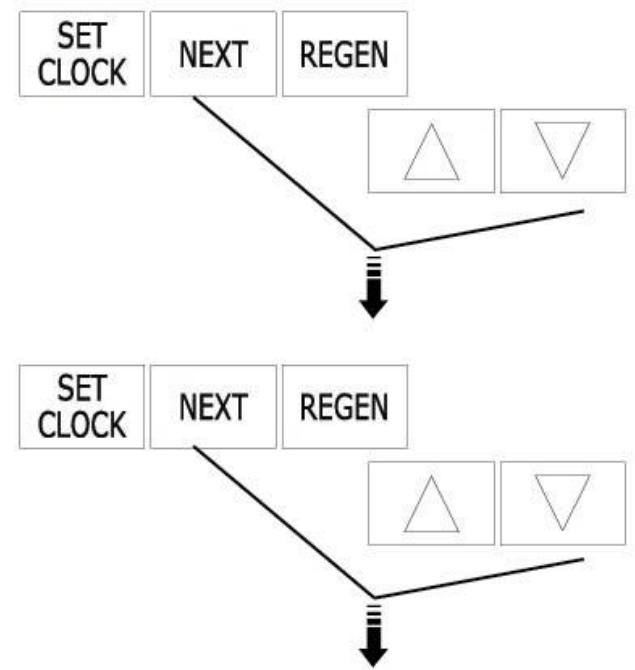


•以下可設定 四種選擇

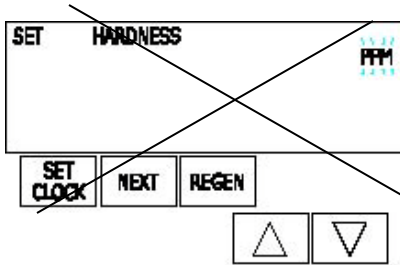

目前進口產品
硬度PPM設定
再生

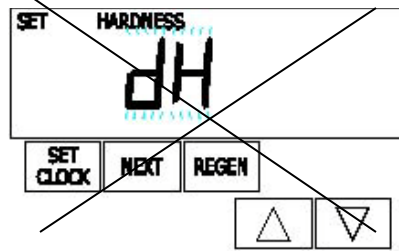

•硬度 (1~150度D)

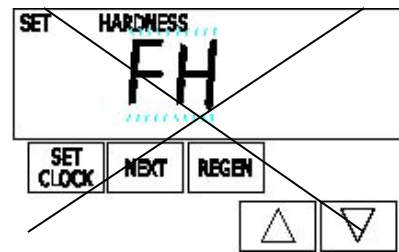

•硬度 (1~250度F)




•不能執行容量運
算 (砂濾設定用)

•設定完成按NEXT

設定 2

1. 循環系統動作時間設定

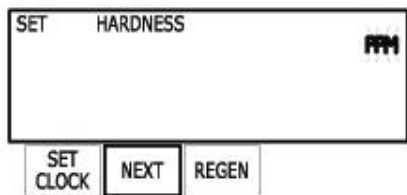

•動作 1: 設定逆洗
設定完成按NEXT



•動作 2: 設定順洗
•設定完成按NEXT



•動作 3: 設定逆洗
•設定完成按NEXT



•動作 4: 設定順洗
•設定完成按NEXT



•動作 5: 設定終止
•設定完成按NEXT




逆洗

順洗

順向吸鹽

補鹽水

終止

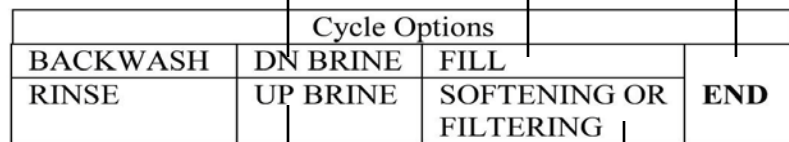


•軟化或砂濾設定

可設定以上任何動作
包括順向或逆向再生


共有9段設定(目前4段設定)

設定 3

同時按 NEXT 和 DOWN 3秒進入下階段動作時間設定

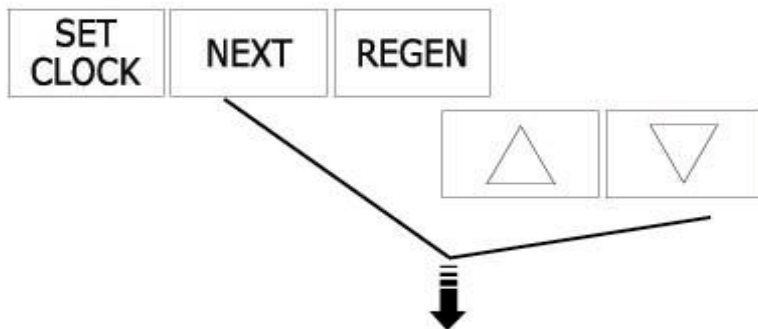


- 設定 FILTERING 砂濾
- 設定完成按 NEXT



- 動作 1: 設定逆洗時間
- P設定完成按 NEXT





- 動作 2: 設定順洗時間
- 設定完成按 NEXT



- 動作 3: 設定逆洗時間
- 設定完成按 NEXT




設定 4

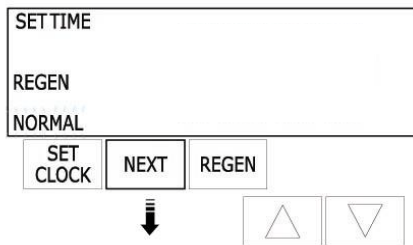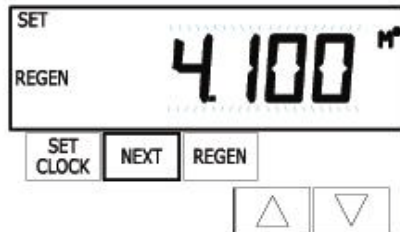

- 砂濾設定水量清洗
- 設定完成按NEXT

- :設定再生:**Normal** =延遲到設定時間再生
- 離開安裝按NEXT.

設定 5

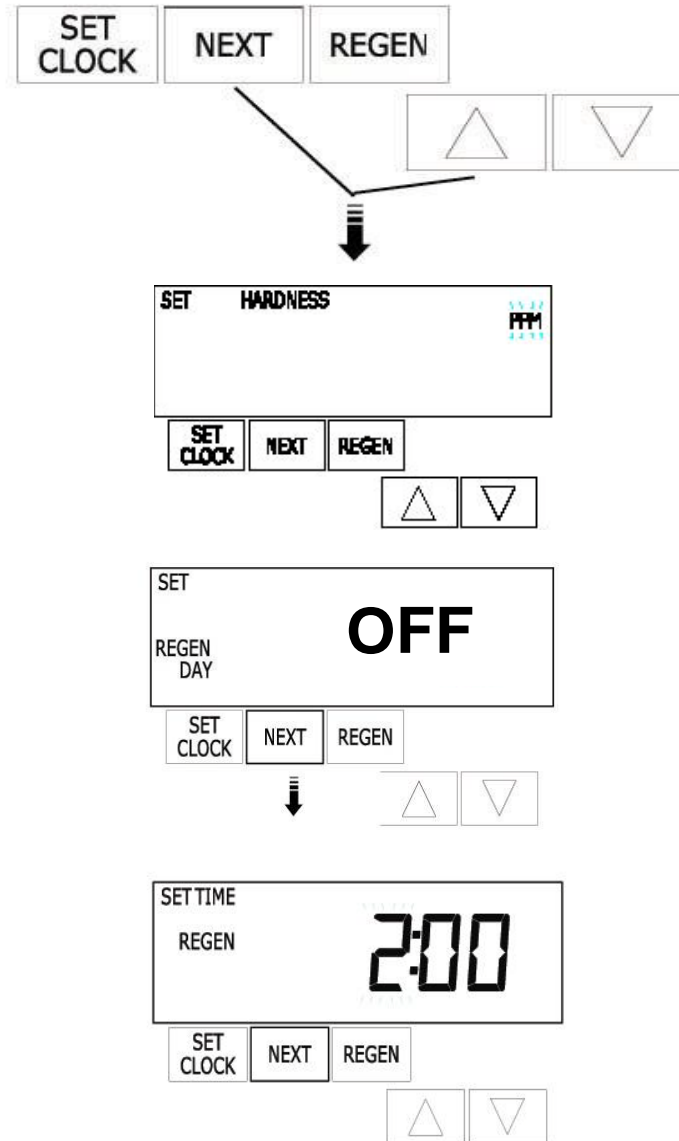

1. 硬度PPM設定3~2500PPM
請設定當地水質**PPM**

2. 再生天數1~28天或OFF
請設定**OFF**


3. 再生時間設定
請設定**現在時間**

• 回到現在時間本階段設定完成

時間及手動再生



按此鍵設定現在時間



*設定時.時間閃爍

*設定時間完成時不閃爍



改變時間或功能設定按此鍵



時間設定完成後按此鍵



手動再生功能設定按此鍵3秒後起動再生~
按此鍵1秒後閃爍於設定時間起動再生~




時間\噸顯示

流量(噸)再生

(天)再生


供給軟水時顯示

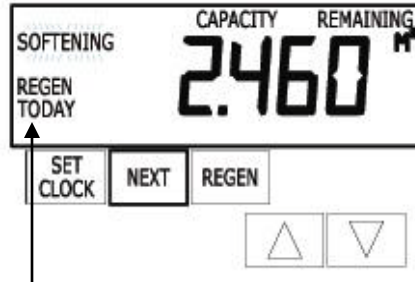

← or →


今天再生顯示

按此健可顯示現在時間

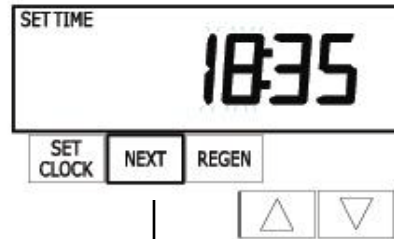

按此健可回到剩餘水量(噸)顯示


診斷畫面1



.同時按上下按3秒進入診斷畫面



SET CLOCK NEXT REGEN

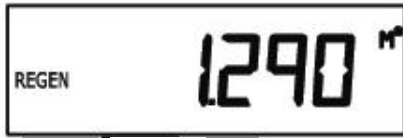

SET CLOCK EGEN





SET CLOCK NEXT REGEN




SET CLOCK NEXT REGEN




- 上次再生後的天數
- 看完按NEXT
- 上次再生後的噸數
- 看完按NEXT
- 保留歷史:可選擇使用to (0=to
- 0=今天
- 1=昨天
- 6=6 六天前
- 看完按NEXT
- 可選擇使用天數噸t
- 1=昨天使用多少噸
- ,63=63天前使用多少噸
- 看完按NEXT
- (Continued on next slide)



診斷畫面1-1

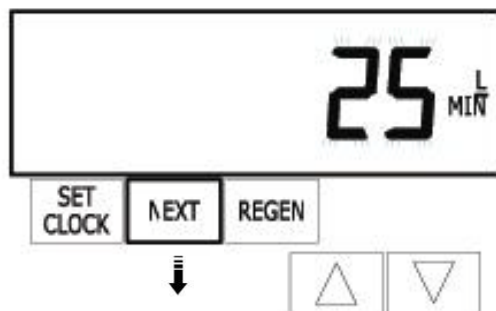


- 現在流量:
- 畫面顯示 10分鐘後回主畫面
- 看完按NEXT

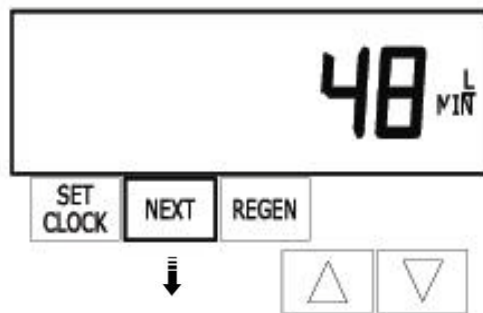


- Max流量:最近 7 days最高流量
- 按NEXT回到正常操作

- 注意: 診斷顯示可重新設定.從正常模式(按NEXT~和DOWN 3 秒
- OEM 安裝 設定同時按UP and DOWN 3 秒
- OEM 安裝 設定同時按NEXT and DOWN 3 秒



診斷畫面2

.同時按上下按3秒2次進入診斷畫面



SET CLOCK NEXT REGEN



SET CLOCK NEXT REGEN



SET CLOCK NEXT REGEN



- 從啟動開始到現在總日數(天)

- 看完按NEXT

- 從啟動開始到現在再生總數

- 看完按NEXT

- 從啟動開始到現在總噸數

- Pr按NEXT回到正常操作